





I - elemento cornicione posteriore

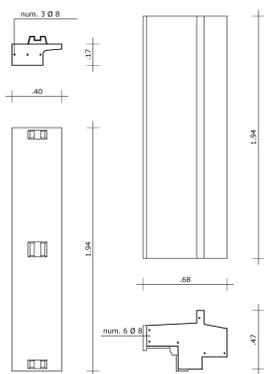


L - elemento "punta"



M - elemento cornicione anteriore



F - elemento pannello porta

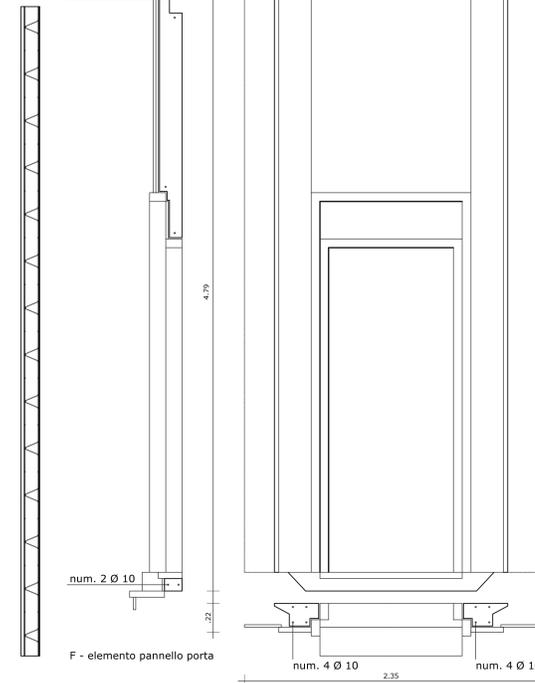

MATERIALI : Calcestruzzo Rck > 250 [daN/cm² - kgf/cm²]
 Acciaio FeB44K controllato

N.B.-verificare in cantiere quote e misure
 -dimezzare passo staffe in corrispondenza vincoli
 -sovrapposizioni per giunzioni: L > 20 volte il diametro
 -copriferro > 2 cm. - interfero > 2cm.
 -contattare D.L. 2 giorni prima del getto e del disarmo
 -vibrare adeguatamente il getto
 -prelevare campioni dei materiali durante il getto

